




Centre Développement et Ingénierie LYON

Groupe Maintenance Réseau FOREZ-VELAY

# Liaison aérienne à 225 kV RUEYRES - SAVIGNAC

## TABLEAU DES TRAVERSEES A.E.P. (Alimentation en Eau Potable)

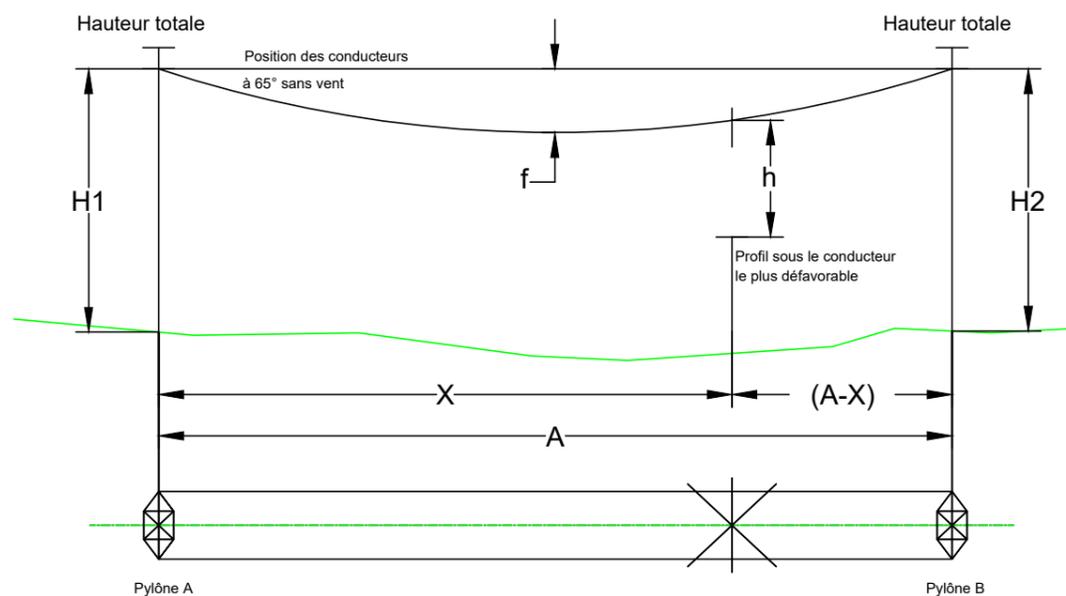

NOTA : Pour les canalisations aériennes la hauteur "h" sera comptée à partir du point le plus élevé de la canalisation

INDICE	DATE	MODIFICATION	DEMANDEE	EXECUTEE	VERIFIEE
A	06/04/2023	Création du plan	C.M.N.	M. HEMMER	M. BROUGUI

PLAN N° R-RF-RUEYRL61SAVIG-LATT-RUEYR-SAVIG-A



N°	Communes	Au croisement de	Position de la traversée		Angle a (gradian)	Hauteur h (m)	Flèche médianes à 75°C (m)	A		B		Portée (m)	Observations
			X (m)	A-X (m)				N°	Hauteur H1 (m)	N°	hauteur H (m)		
1	BROMMAT	RD 621	71.97	13.89	55.18	29.32	1.29	1N	18.60	2	30.87	85.86	Véolia PVC 110 Classe C
2	BROMMAT	Pré	56.83	178.02	13.81	23.76	6.92	2	30.87	3	14.35	234.85	Véolia PVC 110 Classe C
3	BROMMAT	Pré	17.48	254.34	161.9	14.57	9.39	3	14.35	4	15.14	271.82	Véolia PVC 110 Classe C
4	BROMMAT	Bois	328.30	875.45	31.46	85.57	123.38	5	24.61	6	18.70	1203.75	Réseau Sout. EDF Hydro Classe C
5	BROMMAT	Bois	407.15	796.60	63.59	111.91	123.38	5	24.61	6	18.70	1203.75	Réseau mixte EDF Hydro Classe C
6	ARGENCES EN AUBRAC	Pré	62.22	273.85	84.16	21.21	10.50	13N	27.48	14	19.18	336.07	Eau potable PVC 75, Classe A
7	ARGENCES EN AUBRAC	Pré	32.04	339.30	147.57	17.44	13.81	17	20.29	18	26.09	371.34	Eau potable Fonte 125, Classe A
8	ARGENCES EN AUBRAC	RD 900	212.42	446.58	103.91	22.66	39.11	18	26.09	19	32.22	659.00	Eau potable Fonte 60, Classe A
9	CANTOIN	Pré	38.23	282.80	124.25	16.98	11.68	28	19.78	29	25.94	321.03	Eau potable PVC 25, Classe A
10	CANTOIN	Pré	141.29	278.05	13.69	16.19	19.01	29	25.94	30	31.07	419.34	Eau potable PVC 75, Classe A
11	CANTOIN	Pré	324.84	94.50	26.65	19.76	19.01	29	25.94	30	31.07	419.34	Eau potable 125, Classe A
12	CANTOIN	Pré	70.39	595.70	11.5	22.55	38.49	31N	27.74	32N	34.84	666.09	Eau potable 125, Classe A
13	CANTOIN	Pré	75.58	489.60	118.33	25.40	28.28	33N	27.94	34N	34.64	565.18	Eau potable PEHD 25, Classe A
14	CANTOIN	Pré	235.24	123.98	63.15	13.30	12.64	38N	21.86	39N	21.86	359.22	Eau potable 80, Classe A
15	CANTOIN	Pré	140.77	245.23	105.45	8.92	14.79	41N	34.86	42N	21.86	386.00	Eau potable PVC 75, Classe A
16	CANTOIN	Bois	321.17	778.75	40.28	101.33	88.49	45N	31.30	46N	42.34	1099.92	Eau mixte Classe C
17	CANTOIN	Rivière	498.26	601.66	68.43	96.76	88.49	45N	31.30	46N	42.34	1099.92	Eau mixte Classe C
18	NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE	Pré	195.91	183.05	111.94	17.48	13.84	63N	34.64	64N	22.16	378.96	SIAEP PEHD 90 Classe C
19	NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE	Pré	8.64	363.98	98	26.67	13.59	68N	27.86	69N	27.86	372.62	SIAEP Indéterminé Classe C
20	NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE	Pré	165.09	207.53	34.21	11.42	13.59	68N	27.86	69N	27.86	372.62	SIAEP Indéterminé Classe C
21	NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE	Pré	326.39	46.23	10.47	21.89	13.59	68N	27.86	69N	27.86	372.62	SIAEP Indéterminé Classe C
22	NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE	Pré	11.25	413.89	121.24	27.47	17.26	70N	27.96	71N	26.74	425.14	SIAEP Indéterminé Classe C
23	NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE	Chemin	61.52	728.02	53.81	25.91	53.81	73N	34.64	74N	21.04	789.54	SIAEP Indéterminé Classe C
24	CUSSAC	RD 56	152.76	289.93	117.34	10.88	18.43	76N	21.64	77N	27.64	442.69	SIAEP Classe C
25	TANAVELLE	Route communale	181.93	239.59	81.44	19.97	16.77	93N	30.30	94N	34.86	421.52	Mairie Classe C
26	TANAVELLE	Pré	354.32	67.20	53.31	28.63	16.77	93N	30.30	94N	34.86	421.52	AEP fonte 100 Classe C
27	TANAVELLE	Pré	226.14	165.74	85.54	18.55	14.78	95N	27.64	96N	21.64	391.88	Conduite abandonnée Classe C
28	ROFFIAC	Parc	244.64	315.01	82.92	33.40	30.56	105.N	24.30	106N	24.30	559.65	SIAEP 98.4/110 Classe C
29	ROFFIAC	Pré	451.78	22.58	142.3	19.51	22.56	106N	24.30	107	19.20	474.36	SIAEP 98.4/110 Classe C
30	TALIZAT	Pré	94.24	179.29	102.29	17.54	7.51	119N	21.86	120	25.16	273.53	AEP Mairie TALIZAT
31	TALIZAT	Route communale	106.23	307.25	150.22	24.71	15.71	120	25.16	121	23.02	413.48	AEP Mairie TALIZAT